


**Fig. 1** Esempio di risultati ottenuti dalle simulazioni con il codice ARIES effettuate applicando il termine di sorgente involuppo all'impianto di Krško (Slovenia). Andamento delle dosi efficaci da inalazione di Iodio 131, per il gruppo di popolazione dei bambini, a 48 ore dall'inizio del rilascio



**Fig. 2** Esempio di risultati ottenuti dalle simulazioni effettuate con il codice ARIES applicando il termine di sorgente involuppo all'impianto di S. Alban (Francia). Andamento delle dosi efficaci da inalazione di Iodio 131, per il gruppo di popolazione dei bambini, a 48 ore dall'inizio del rilascio

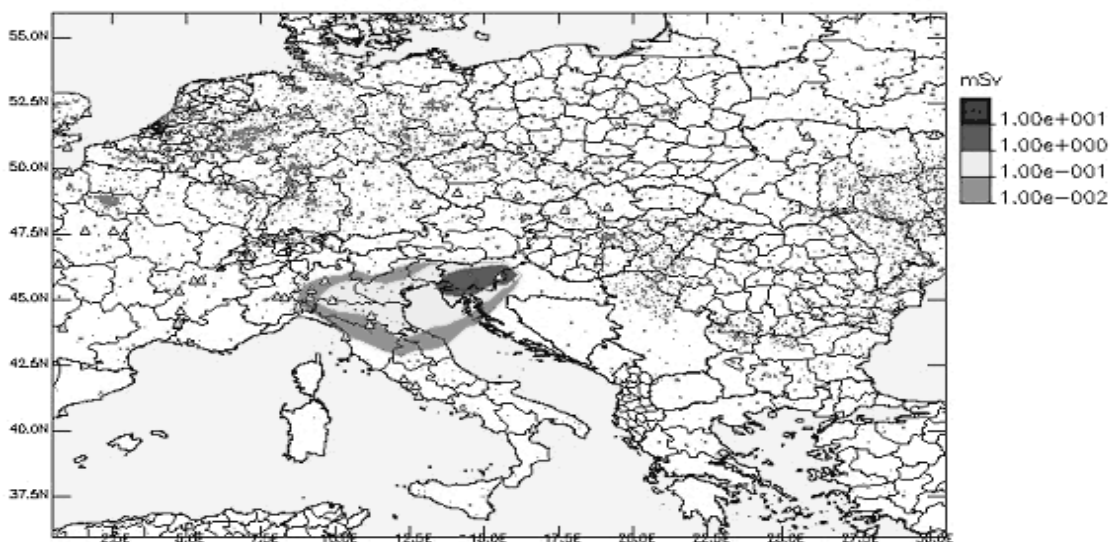